




KRIŽOVANIE 1kv KÁBLA S VOZOVKOU

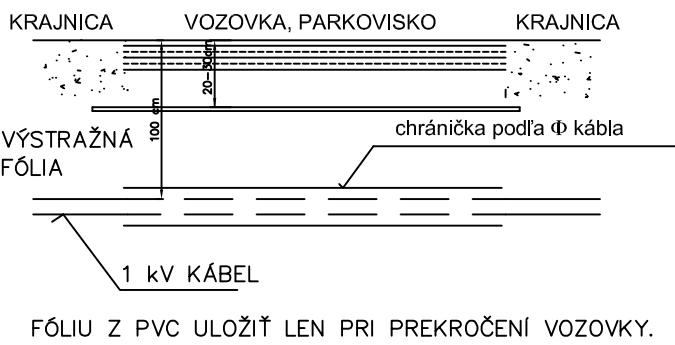


ULOŽENIE 1kv KÁBLA V TERÉNE



SÚBEH S PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ

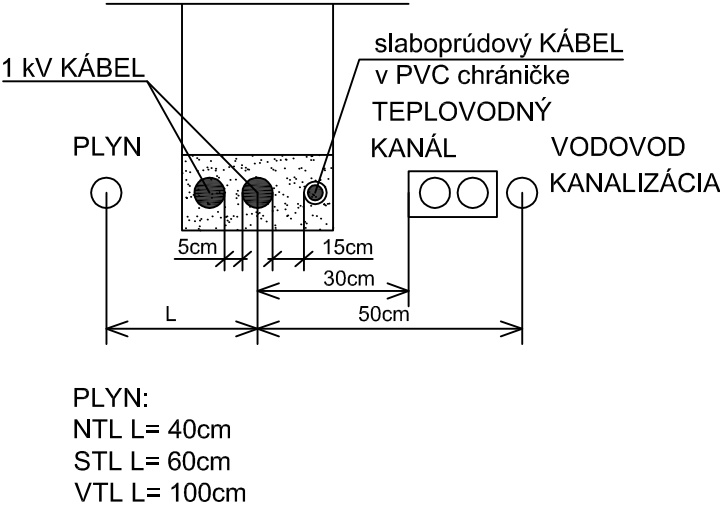

KRIŽOVANIE S PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ



POZNÁMKA

HLBKA H=70 cm SA POUŽIJE V TERÉNE PRI POKLÁDKE BEZ MECHANICKEJ OCHRANY - STN 34 1050 čl. 192a A PRI ULOŽENÍ KÁBLOV DO ORNEJ PÔDY.
KÁBEL SA ULOŽÍ DO HLBKY H=35 cm BEZ MECHANICKEJ OCHRANY DO ZEME BEZ MOŽNOSTI MECH. POŠKODENIA PODLA STN 34 1050 TAB.11.
SÚBEH KÁBLOV: SILNOPRÚD - SLABOPRÚD AJ SILNOPRÚD - SILNOPRÚD MIN. 30 cm
KRIŽOVANIE KÁBLOV: SILNOPRÚD - SLABOPRÚD MIN. 30 cm.

Investor: Obec Popudinské Močidlany, Popudinské Močidlany s.č. 56, 908 61		
Vypracoval: ING. ERIK LUKÁČ		ING. ERIK LUKÁČ odborne spôsobilý elektrotechnik špecialista na projektovanie VTZ elektrického podľa osvedčenia ev.č. 086/4/2006-EZ-P-E2-A
E-4	Miesto: Popudinské Močidlany s.č. 199, 908 61	
18-0604	KOMUNITNÉ CENTRUM	
názov výkresu: ULOŽENIE 1kv KÁBLA		PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE